

MONTAGE

Doit être raccordé directement sur l'entrée d'eau froide du chauffe-eau ou du préparateur d'eau chaude sanitaire avec ou sans raccord isolant diélectrique (pour les modèles 34703 et 34603, le raccord isolant diélectrique est déjà intégré).

Evacuation avec un siphon raccordé soit sur PVC diamètre 32 mm soit sur flexible d'évacuation diamètre 32 mm.

Les raccordements d'évacuation avec des tubes de cuivre sont déconseillés (si le diamètre du tube est inférieur à 32 mm) du fait des risques de refoulement de la garde d'air.

La rupture de charge doit rester libre de toute obstruction. Il convient de se soumettre aux règlements sanitaires. Installation verticale obligatoire. Garde d'air vers le bas.

Le raccord isolant diélectrique (fourni en option) est pré-monté à 20 N.m. Ne pas excéder cette valeur du couple de serrage.

ENTRETIEN

Il est indispensable de manoeuvrer la soupape et le robinet d'isolement tous les mois.

GARANTIE

Les groupes de sécurité Somatherm sont garantis contre tous les défauts de matière et de fabrication, à compter de la date de fabrication inscrite sur le corps de l'appareil.

CONDITION SUSPENSIVE

- Détérioration
- Modification
- Déplombage ou utilisation non conforme à la réglementation ou aux recommandations de cette notice.



SOMATHERM®. SAS au capital de 400 000 €
RCS Périgueux B 681 980 033 - 13 place Francheville - BP 202
24052 Périgueux CT Cedex 9 - Tél. 05 53 02 69 70 - Fax 05 53 03 94 48




GRUPE DE SÉCURITÉ NF ANTIPOLLUTION

3/4" (20/27) EN 1487 - NF 079

NOTICE

Série 32000/34000

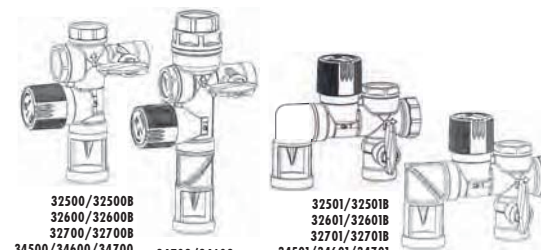


32500/32500B
32600/32600B
32700/32700B
34500/34600/34700
34499

34703/34603

32501/32501B
32601/32601B
32701/32701B
34501/34601/34701



32502/32502B
32602B
32702/32702B

GROUPE DE SÉCURITÉ ANTIPOLLUTION 3/4" (20/27) EN 1487 - NF 079

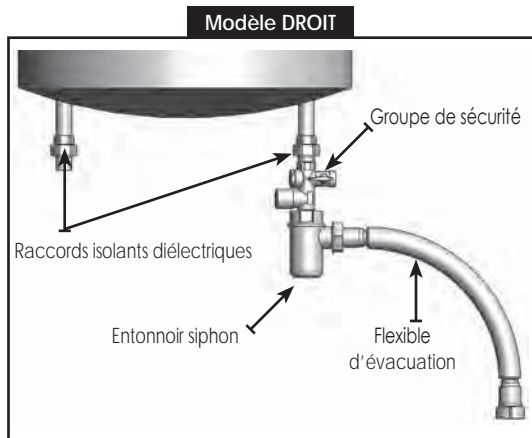

Les groupes de sécurité 34703, 34603, 34702, 32502, 32502B, 32602B, 32702 et 32702B sont équipés d'une garde d'air orientable leur permettant d'être utilisé en configuration droite ou coudée. →

GROUPE DE SÉCURITÉ ANTIPOLLUTION 3/4" (20/27) EN 1487 - NF 079

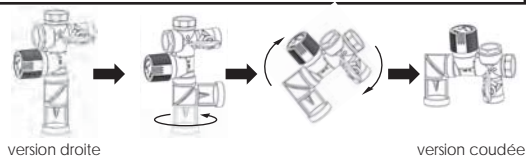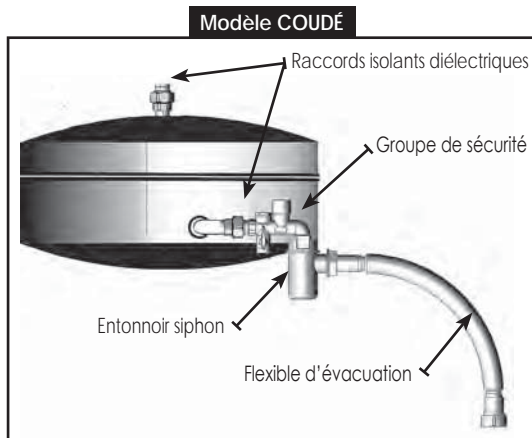

RECOMMANDATIONS

- Avant montage, rincer la tuyauterie d'alimentation
- En cas de pression d'alimentation supérieure à 5.25 bar, il est nécessaire d'installer un réducteur de pression conforme à la norme NF EN 1567 et situé sur l'alimentation principale (de la maison ou de l'appartement).

INFORMATION

- A chaque mise en température, la dilatation de l'eau pourra entraîner un écoulement pouvant atteindre 3% du volume du chauffe-eau.

Volume chauffe-eau de l'installation	Capacité du vase d'expansion nécessaire
75 Litres	5 Litres
100-150 Litres	8 Litres
200 Litres	11.4 litres