



### Modèles

ASD 09K : 3NDA02023

ASD 12K : 3NDA02024

ASD 18K : 3NDA02028

# Table des matières

## Avertissements de fonctionnement

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Fluide frigorigène ..... | 1 |
| Précautions .....        | 2 |
| Nom des pièces .....     | 7 |

## Guide d'utilisation de l'écran

|  |    |
|--|----|
| Touches de la télécommande .....                             | 8  |
| Introduction aux icônes sur l'écran d'affichage .....        | 8  |
| Introduction aux touches de la télécommande .....            | 9  |
| Introduction aux fonctions des combinaisons de touches ..... | 12 |
| Fonctionnement d'urgence .....                               | 13 |

## Maintenance

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Nettoyage et entretien ..... | 14 |
|------------------------------|----|

## Dysfonctionnement

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Analyse des erreurs ..... | 15 |
|---------------------------|----|

## Conseil d'installation

|  |    |
|--|----|
| Utilisation sécurisée de fluide frigorigène inflammable .....                  | 19 |
| Schéma de dimensions d'installation .....                                      | 21 |
| Précautions de sécurité pour l'installation et le déplacement de l'unité ..... | 22 |
| Outils d'installation .....  | 23 |
| Choix de l'emplacement d'installation .....                                    | 23 |
| Exigences de raccordement électrique .....                                     | 24 |

## Installation

|  |    |
|--|----|
| Installation de l'unité intérieure ..... | 25 |
| Inspection après installation .....      | 30 |

## Test et fonctionnement

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Fonctionnement de test ..... | 30 |
|------------------------------|----|

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (dont des enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne disposant d'aucune expérience ou connaissance, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Plage(s) de fréquence radio sur laquelle l'équipement fonctionne : 2400 MHz-2483,5 MHz.

Alimentation à radiofréquence maximum sur la plage de fréquence à laquelle l'équipement radio fonctionne : 20dB



Ce marquage indique qu'au sein de l'UE ce produit ne doit pas être mis au rebut avec d'autres déchets domestiques. d'éviter une possible contamination de l'environnement ou tout risque pour la santé issu de l'élimination non contrôlée de déchets, recyclez de manière responsable, de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de recyclage et de collecte, ou contacter le détaillant qui vous a vendu le produit. Ce dernier peut récupérer le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.

R32 : 675

## Explication des symboles



**DANGER**

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, causera la mort ou de graves blessures.



**AVERTISSEMENT**

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou de graves blessures.



**ATTENTION**

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères ou modérées.

**AVIS**

Indique des informations importantes mais non relatives à des dangers, elles signalent des risques de dommages aux biens.



Indique un danger qui pourrait être signalé par le symbole AVERTISSEMENT ou ATTENTION.

## Clauses d'exception

Le fabricant ne pourra être tenu responsable des blessures ou préjudices matériels causés par les motifs suivants.

1. Dommage sur le produit dû à l'utilisation incorrecte ou abusive du produit ;
2. Altération, maintenance ou utilisation du produit avec un autre équipement sans respecter le manuel d'utilisation du fabricant ;
3. ;
4. Défauts causés, après par une opération incorrecte au cours du transport du produit ;
5. Fonctionnement, réparation, maintenance de l'unité sans respecter le manuel d'utilisation ou les réglementations correspondantes ;
6. Problème ou litige provoqué, après par le niveau de qualité et les performances des pièces et composants produits par d'autres fabricants ;
7. Dommage causé par des catastrophes naturelles, un environnement d'utilisation nocif ou des cas de force majeure.

---

Veillez lire soigneusement ce manuel d'utilisation avant de démarrer l'unité.



Avant d'utiliser l'appareil, lisez d'abord le manuel d'utilisation.



Avant d'installer l'appareil, lisez d'abord le manuel d'installation.



Avant de réparer l'appareil, lisez d'abord le manuel d'entretien.

Les chiffres apparaissant dans ce manuel peuvent être différents des objets physiques, veuillez vous reporter à ces derniers pour référence.

## ● Le fluide frigorigène

- Pour que le climatiseur fonctionne, un frigorigène spécial circule dans le système. Le frigorigène utilisé est le R32, qui est spécialement épuré. Le frigorigène est et inodore. En outre, il peut provoquer des explosions dans certains cas. Cependant
- En comparaison avec d'autres frigorigènes communs, le R32 n'est pas polluant et il est sans danger pour la couche d'ozone. Son sur l'effet de serre est également limitée. Le R32 présente de très bonnes caractéristiques thermodynamiques produisant une énergétique remarquable. Les unités nécessitent donc un remplissage réduit.

### AVERTISSEMENT :

N'utilisez, pour accélérer le processus de dégivrage ou pour nettoyer, aucune méthode autre que celles recommandées par le fabricant. En cas de réparation nécessaire, contactez votre centre d'entretien agréé le plus proche.


Toute réparation réalisée par une personne non peut s'avérer dangereux. L'appareil doit être conservé dans une pièce ne présentant pas de sources fonctionnant en permanence. (Par exemple : nues, appareil fonctionnant au gaz ou résistance électrique en fonctionnement).

Ne pas percer ni brûler.

L'appareil doit être installé, utilisé et conservé dans une pièce disposant d'une surface au sol supérieure à « X » m<sup>2</sup> (voir tableau 1). (Ne s'applique qu'aux appareils

Appareil rempli de gaz R32. Pour toute réparation, suivez attentivement les instructions du fabricant uniquement.

Consultez le manuel de spécialiste.





### Fonctionnement et entretien

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, et par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne disposant d'aucune expérience ou connaissance, à condition qu'ils aient reçu une supervision ou des instructions relatives à l'utilisation sûre de l'appareil, et qu'ils comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- Le nettoyage et l'entretien à la charge de l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- Ne branchez pas le climatiseur à une multi-prise. Sinon il existe un risque d'incendie.
- Débranchez l'alimentation lors du nettoyage du climatiseur. Il existe un risque de choc électrique.
- Lorsque le câble d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, un agent agréé du fabricant ou toute autre personne nommément par le fabricant, d'éviter un danger.
- Ne lavez pas le climatiseur à l'eau d'éviter tout choc électrique.
- Ne pas pulvériser d'eau sur l'unité intérieure. Vous risquez de provoquer un choc électrique ou des dysfonctionnements.
- Après avoir retiré le ne touchez pas les ailettes d'éviter toute blessure.
- N'utiliser pas de ou un sèche-cheveux pour sécher le
- L'entretien doit être réalisé par des professionnels Si- non il existe un risque de blessure ou de dommage.



### AVERTISSEMENT

- Ne réparez pas le climatiseur vous-même. Cela peut provoquer un choc électrique ou des dommages. Veuillez contacter le revendeur lorsque vous devez réparer le climatiseur.
- N'introduisez pas les doigts ou des objets dans l'entrée ou la sortie d'air. Il existe un risque de blessure ou de dommage.
- N'obstruez pas l'entrée ou la sortie d'air. Cela peut provoquer un dysfonctionnement.
- Ne renversez pas d'eau sur la télécommande, cela l'endommagerait.
- Lorsque le phénomène suivant intervient, mettez le climatiseur hors tension et débranchez immédiatement l'alimentation, puis contactez le revendeur ou des professionnels d'entretien
  - Le cordon d'alimentation surchauffe ou est endommagé.
  - Un son anormal est audible pendant le fonctionnement.
  - Le disjoncteur se déclenche fréquemment.
  - Le climatiseur émet une odeur de brûlé.
  - L'unité intérieure fuit.
- Si le climatiseur fonctionne dans des conditions anormales, cela peut provoquer un dysfonctionnement, un choc électrique ou un incendie.
- Lors de la mise sous/hors tension de l'équipement via l'interrupteur d'urgence, veuillez actionner ce dernier avec un objet isolant autre que du métal.
- Ne marchez pas sur le panneau supérieur de l'unité extérieure, et n'y placez aucun objet lourd. Cela peut provoquer des dommages ou des blessures.



### AVERTISSEMENT

#### Fixation

- L'installation doit être réalisée par des professionnels. Sinon il existe un risque de blessure ou de dommage.
- Respecter les réglementations de sécurité électrique lors de l'installation de l'appareil.
- Conformément aux réglementations de sécurité locales, utilisez un circuit d'alimentation et un disjoncteur approuvés.
- Installez le disjoncteur. Sinon, cela peut provoquer un dysfonctionnement.
- Un interrupteur multi-polaire, doté d'un écart de contact d'au moins 3 mm sur tous les pôles, doit être branché au câblage.
- En ajoutant un disjoncteur avec une puissance adéquate, veuillez considérer le tableau suivant. Un disjoncteur à l'air libre, doté d'une boucle magnétique et d'une autre chauffante, doit être inclus pour protéger contre les court-circuits et les surcharges.
- Le climatiseur doit être correctement raccordé à la terre. Un raccordement à la terre incorrect peut provoquer un choc électrique.
- N'utilisez pas de cordon d'alimentation non approuvé.
- Assurez-vous que l'alimentation correspond aux exigences du climatiseur. Une alimentation instable ou un câblage incorrect peuvent provoquer un dysfonctionnement. Veuillez installer des câbles d'alimentation corrects avant d'utiliser le climatiseur.
- Branchez correctement le de phase, le de neutre et le de terre de la prise murale.
- Assurez-vous de couper l'alimentation avant toute intervention électrique et de sécurité.
-



### AVERTISSEMENT

- Lorsque le câble d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, un agent agréé du fabricant ou toute autre personne nommément par le fabricant, d'éviter un danger.
- La température du circuit de frigorigène est élevée, éloignez le câble d'interconnexion du tuyau en cuivre.
- L'appareil doit être installé conformément aux normes de câblage nationales.
- L'installation doit être réalisée conformément aux exigences NEC et CEC par le personnel autorisé uniquement.
- Le climatiseur est un appareil électrique haut de gamme. Il doit être raccordé à la terre avec un dispositif spécialisé et par un professionnel. Assurez-vous qu'il est toujours correctement raccordé à la terre, sinon cela pourrait provoquer un choc électrique.
- Le câble jaune-vert du climatiseur est un câble de raccordement
- La résistance de mise à la terre doit être conforme aux réglementations de sécurité électrique nationales.
- L'appareil doit être positionné de manière à laisser la prise accessible.
- Tous les câbles des unités intérieure et extérieure doivent être branchés par un professionnel.
- Si la longueur du câble d'alimentation est veuillez contacter le fournisseur pour en obtenir un nouveau. Évitez de rallonger le câble vous-même.
- Dans le cas d'un climatiseur doté d'une prise, celle-ci doit être accessible une fois l'installation achevée.
- Dans le cas d'un climatiseur dépourvu de prise, un disjoncteur doit être installé sur la ligne.

## Précautions



### AVERTISSEMENT

- Si vous devez déplacer le climatiseur, seule une personne qualifiée peut réaliser cette intervention. Sinon il existe un risque de blessure ou de dommage.
- Choisir un emplacement hors de portée des enfants et éloigné des plantes ou des animaux. Si c'est impossible, poser une barrière de sécurité.
- L'unité intérieure doit être installée près du mur.
- Les consignes d'installation et d'utilisation de ce produit sont fournies par le fabricant.

### Plage de température de fonctionnement


Pour certains modèles :

|                         | Côté intérieur<br>DB/WB (°C) | Côté extérieur<br>DB/WB (°C) |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Refroidissement maximum | 32/23                        | 43/26                        |
| Chauffage maximum       | 27/-                         | 24/18                        |

### **MISE EN GARDE :**

- La gamme de température de fonctionnement (température extérieure) s'étend de -15 °C à 43 °C


# Nom des pièces

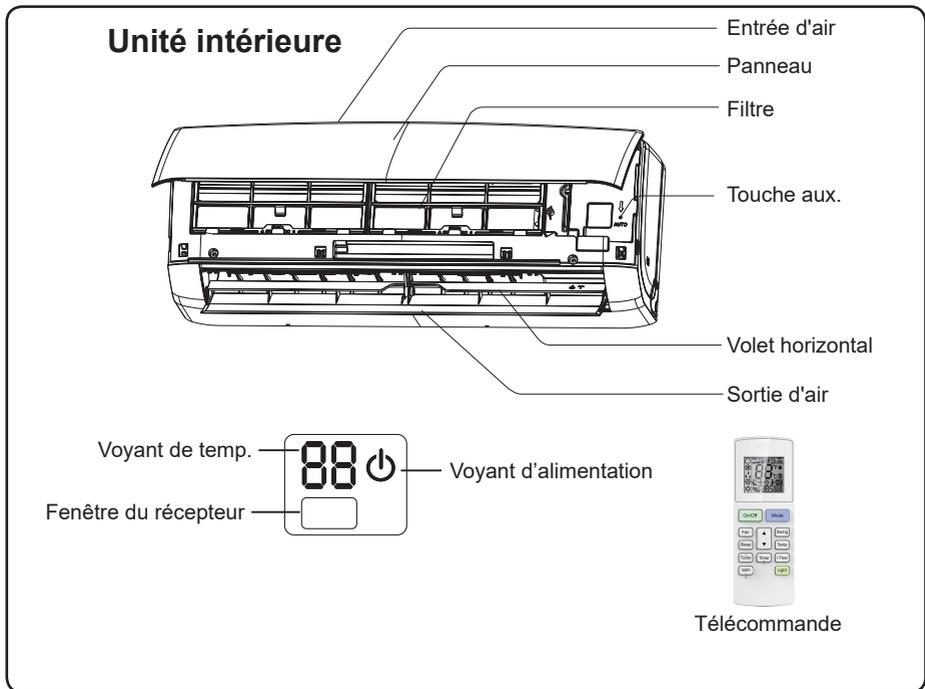

## REMARQUE :


Le produit réel peut différer des images, veuillez vous référer aux produits réels.

# Touches de la télécommande

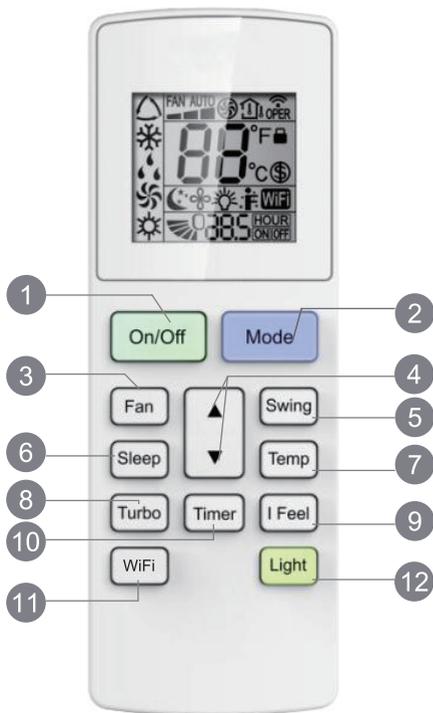

- 1 Touche ON/OFF
- 2 Touche Mode
- 3 Touche Fan
- 4 Touches ▲/▼
- 5 Touche Swing
- 6 Touche Sleep
- 7 Touche Temp
- 8 Touche Turbo
- 9 Touche I Feel
- 10 Touche Timer
- 11 Touche WiFi
- 12 Touche Light

# Introduction aux touches de la télécommande

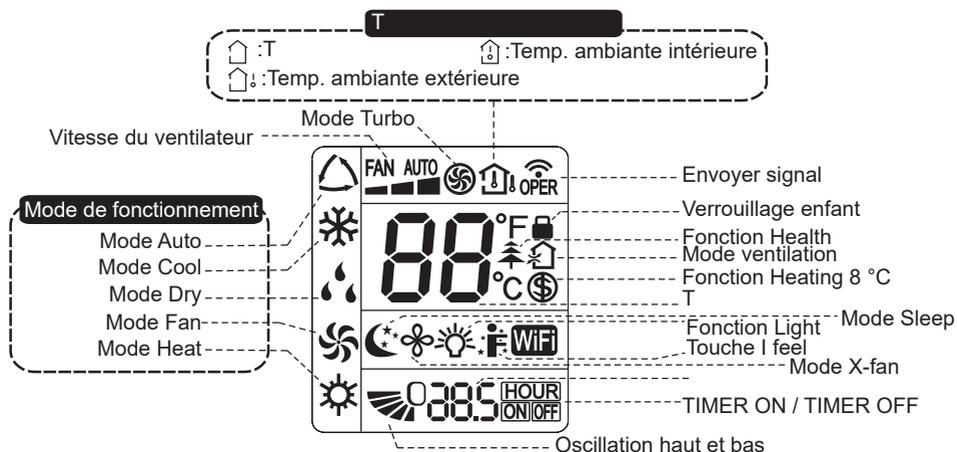

**AVERTISSEMENT :** « WiFi » Il s'agit de l'utilisation générale de la télécommande. Certains modèles possèdent cette fonction, d'autres non. Veuillez vous reporter au produit réel.

# Introduction aux touches de la télécommande

## Remarque :

- Cette télécommande est générique et peut être utilisée pour les climatiseurs multifonctions. Pour certaines fonctions dont le modèle est dépourvu, si vous le fonctionnement actuel de l'équipement.
- Une fois sous tension, le climatiseur émet un son. Le voyant de fonctionnement «  » est allumé (voyant rouge). Vous pouvez alors utiliser le climatiseur à l'aide de la télécommande.
- Une fois sous tension, appuyez sur la touche du contrôleur à distance, l'icône du signal «  » clignote sur l'écran du contrôleur à distance et le climatiseur se met à sonner
- 

icônes des fonctions correspondantes réglées.

### 1 Touche ON/OFF

Appuyez sur cette touche pour mettre l'équipement sous tension. Appuyez à nouveau sur cette touche pour mettre l'équipement hors tension.

### 2 Touche Mode

À chaque pression sur cette touche, un mode est sélectionné dans l'ordre suivant AUTO, COOL, DRY, FAN et HEAT\* :

AUTO ► COOL ► DRY ► FAN ► HEAT\*



\* Remarque : uniquement les modèles avec fonction Heating.

### 3 Touche Fan

Cette touche est utilisée pour régler la vitesse du ventilateur dans l'ordre suivant : AUTO, , , puis , avant de retourner à Auto.

\* Remarque : La vitesse du ventilateur en mode Dry est basse.

- Fonction X-FAN Maintenez enfoncée la touche de vitesse du ventilateur pendant 2 s en mode COOL (REFROIDISSEMENT) ou DRY (SÉCHAGE), l'icône «  »

Après

la mise sous tension, X-FAN OFF est la valeur par défaut. X-FAN n'est pas disponible en mode AUTO, FAN ou HEAT.

Cette fonction indique que l'humidité sur l'évaporateur de l'unité intérieure

- Une fois la fonction X-FAN activée : Après avoir mis l'équipement hors tension en appuyant sur la touche ON/OFF, le ventilateur intérieur continue à fonctionner quelques minutes à basse vitesse. Pendant ce temps, maintenez appuyée la touche de vitesse du ventilateur pendant 2 s pour arrêter directement le ventilateur intérieur.

# Introduction aux touches de la télécommande

- Une fois la fonction X-FAN désactivée : Après avoir mis l'équipement hors tension en appuyant sur la touche ON/OFF, l'ensemble de l'équipement s'arrête directement.

## 4 Touches ▲/▼

Appuyez sur les touches ▲/▼ pour augmenter/diminuer la température. En mode AUT

Lors du réglage du temporisateur (Timer On et Timer Off) appuyez sur les touches « ▲ » ou « ▼ » pour régler l'heure.

## 5 Touche Swing


## 6 Touche Sleep

fonction Veille.

Appuyez à nouveau sur cette touche pour désactiver la fonction Veille. En mode Ventilateur et Auto, cette fonction n'est pas disponible.

## 7 Touche Temp

la température intérieure ambiante sur l'écran de l'unité intérieure. Lors du réglage sur la télécommande la sélection respecte l'ordre suivant :



### Remarque :

- Sur demande, l'unité intérieure reçoit le signal «  »

## 8 Touche Turbo

Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver la fonction Turbo.

## 9 Touche



# Introduction aux touches de la télécommande

---

## 10 Touche Timer

- Sur ON, appuyez sur cette touche pour régler le temporisateur sur OFF. Sur OFF, appuyez dessus pour le régler sur ON.
- Appuyez une fois sur cette touche ; les caractères HOUR ON (OFF) clignotent. Appuyez alors sur les touches « ▲ » ou « ▼ » pour ajuster le réglage du temporisateur (l'heure change rapidement si vous maintenez enfoncées les touches « ▲ » ou « ▼ »). La plage de réglage de l'heure est comprise entre 0,5~24 h.

caractères HOUR ON (OFF) cessent de clignoter.

Si vous n'appuyez pas sur la touche une fois que les caractères clignotent, le réglage du temporisateur est quitté après 5

appuyez sur cette touche pour l'annuler.

## 11 Touche

1

- Cette fonction n'est disponible que sur certains modèles.

## 12 Touche Light

Appuyez sur cette touche pour allumer l'éclairage de l'écran, et appuyez une nouvelle fois pour l'éteindre.

# Introduction aux fonctions des combinaisons de touches

## Combinaison des touches « ▲ » et « ▼ » : À propos du verrouillage

Appuyez sur les touches « ▲ » et « ▼ » simultanément pendant 3 s pour verrouiller ou déverrouiller le clavier. Si le contrôleur à distance est verrouillé,  cas, en appuyant sur n'importe quelle touche,  clignote trois fois.

## Combinaison des touches « MODE » et « ▼ » : À propos du passage de Fahrenheit à Centigrade.

Lorsque l'équipement est désactivé, appuyez sur les touches « MODE » et « ▼ » simultanément pour passer en °C ou °F.

## Combinaison des touches « TEMP » et « TIMER » : À propos de la fonction d'économie d'énergie


Appuyez simultanément sur « TEMP » et « TIMER » en mode COOL pour lancer la « SE ». Renouvelez l'opération pour quitter la fonction.

## Combinaison des touches « TEMP » et « TIMER » : À propos de la fonction Heating 8 °C

Appuyez simultanément sur les touches « TEMP » et « TIMER » en mode HEAT pour lancer la fonction Heating 8 °C. L'écran à segments de la télécommande affiche  ainsi qu'une température sélectionnée de « 8 °C ». (46°F si Fahrenheit est sélectionné). Renouvelez l'opération pour quitter la fonction.

## Remplacement des piles de la télécommande


1. Appuyez à l'arrière de la télécommande portant la marque «  », comme indiqué sur l'illustration, puis retirez le cache du boîtier des piles dans le sens de la flèche.
2. Remplacez deux piles sèches 7# (AAA 1,5 V), et assurez-vous que la position des pôles « + » et « - » est correcte.
3. Remplacez le cache du boîtier de piles.



## Fonctionnement d'urgence

Si la télécommande est perdue ou endommagée, veuillez utiliser la touche auxiliaire pour allumer ou arrêter le climatiseur. Le fonctionnement détaillé est le suivant :

Comme indiqué sur la Ouverture du panneau, appuyez sur la touche aux. pour allumer ou arrêter le climatiseur. Lorsque le climatiseur est sous tension, il fonctionne en mode auto.

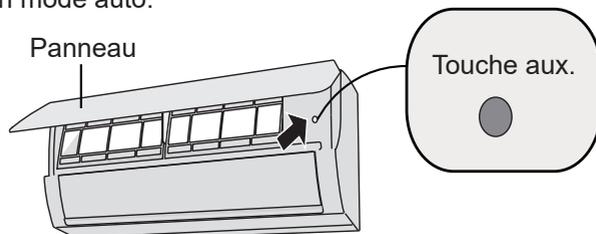

### **AVERTISSEMENT :**

Utiliser un objet non conducteur pour appuyer sur la touche Auto.

## Nettoyage et maintenance

### **AVERTISSEMENT :**

- Mettre le climatiseur hors tension et débrancher l'alimentation avant de nettoyer le climatiseur
- 
- Ne pas utiliser de liquide volatile pour nettoyer le climatiseur.

### **Nettoyez la surface de l'équipement intérieur**

Lorsque la surface de l'équipement intérieur est sale, il est recommandé d'utiliser un chiffon sec et doux, ou humide pour la frotter.

### **MISE EN GARDE :**

- Ne retirez pas le panneau lorsque vous le nettoyez.


# Nettoyage et maintenance

## Nettoyer le filtre

1

### Ouverture du panneau


Retirer le panneau à un certain angle comme indiqué sur



2

### Retrait du filtre à air


Retirer le filtre à air comme indiqué



3

### Nettoyer le filtre


- Utilisez un ramasse-poussière ou de l'eau pour nettoyer le filtre.
- Lorsque le filtre est très sale, utiliser de l'eau (à moins de 45 °C) pour le nettoyer, puis le laisser sécher à l'ombre et au frais.



4

### Pose du filtre

Poser le filtre à air puis fermer le cache du panneau fermement.



## AVERTISSEMENT

- Nettoyer le filtre à air tous les trois mois. Si l'environnement de fonctionnement est très poussiéreux, accroître la fréquence de nettoyage.
- Après avoir retiré le filtre à air, ne touchez pas les ailettes de l'évaporateur. Évitez toute blessure.
- N'utilisez pas de sèche-cheveux ou de sèche-serviettes pour sécher le filtre à air. Évitez toute déformation ou risque d'incendie.

**MISE EN GARDE : Contrôle avant utilisation saisonnière /  
Contrôle après utilisation saisonnière**

# Analyse du dysfonctionnement

## Analyse générale des phénomènes

Consultez les éléments ci-dessous avant de solliciter la maintenance. Si le dysfonctionnement persiste, contactez votre revendeur local ou des professionnels

| Phénomène   | Éléments de contrôle   | Solution   |
|---|--|--|
| L'équipement intérieur ne peut pas recevoir le signal du télécommande ou ce dernier ne fonctionne pas | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Souffre-t-il d'une grave interférence (électricité statique, tension stable) ?</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Retirez la prise. Insérez la prise 3 min plus tard environ, puis remettez l'équipement sous tension.</li> </ul>   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Le télécommande se trouve-t-il dans la zone de réception du signal ?</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● La zone de réception du signal est de 8 m.</li> </ul>   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Y a-t-il des obstacles ?</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Retirer les obstacles.</li> </ul>   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Le télécommande est-il orienté vers la fenêtre de réception ?</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sélectionnez un angle correct et orientez le télécommande vers la fenêtre de réception de l'équipement intérieur.</li> </ul>                                    |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● La sensibilité du télécommande est-elle faible ; ou ?</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Remplacez les piles. Si la puissance des piles est trop basse, remplacez-les.</li> </ul>  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Aucun fonctionnement du télécommande ?</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Vérifiez si le télécommande semble endommagé. Si tel est le cas, remplacez-le.</li> </ul>   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Y a-t-il une lampe allumée dans la salle ?</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Approchez le télécommande de l'équipement intérieur.</li> <li>● Éteindre la lampe et réessayer.</li> </ul>  |
| L'équipement intérieur n'émet pas d'air   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● L'entrée ou la sortie d'air de l'équipement intérieur sont-elles bloquées ?</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Éliminez les obstacles.</li> </ul>  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● En mode chauffage, la température intérieure atteint-elle la température souhaitée ?</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Une fois la température obtenue, l'équipement intérieur continue de fonctionner normalement.</li> </ul>   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Le mode chauffage vient-il d'être activé ?</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Attendez d'éviter de souffler de l'air froid, l'équipement intérieur est démarré après un retard de plusieurs minutes, ce qui est totalement normal.</li> </ul> |

# Analyse du dysfonctionnement

| Phénomène  | Éléments de contrôle   | Solution   |
|--|--|--|
| Le climatiseur ne fonctionne pas                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Coupure de courant ?</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Patienter jusqu'à ce que le courant soit rétabli.</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● La prise est-elle desserrée ?</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Rebranchez la prise.</li> </ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Le disjoncteur magnétothermique se déclenche ou le fusible a sauté ?</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Demandez à un professionnel de remplacer le disjoncteur magnétothermique ou le fusible.</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Dysfonctionnement du câblage ?</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Demandez à un professionnel de le remplacer.</li> </ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● L'équipement a redémarré juste après avoir cessé de fonctionner ?</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Attendez 3 min, puis redémarrez l'équipement.</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Le réglage de la fonction du télécommande est-il correct ?</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Réinitialisez la fonction.</li> </ul>   |
| Du brouillard est émis par la sortie d'air de l'équipement intérieur | La température et l'humidité intérieures sont-elles élevées ?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Car l'air intérieur est refroidi rapidement. Après un moment, la température et l'humidité intérieures diminuent et le brouillard disparaît.</li> </ul> |
| Il n'est pas possible de régler la température                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● L'équipement fonctionne-t-il en mode Auto ?</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Il n'est pas possible de régler la température en mode Auto. Changez de mode de fonctionnement si vous devez régler la température.</li> </ul>          |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Votre température souhaitée dépasse-t-elle la gamme de température ?</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Gamme de température - nie : de 16 °C à 30 °C.</li> </ul>   |
| L'effet de refroidissement (chauffage) n'est pas correct             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● La tension est-elle trop basse ?</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Attendre jusqu'à ce que la tension revienne à la normale.</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ?</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● La température se trouve-t-elle dans la gamme correcte ?</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Réglez la température dans la gamme correcte.</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● La porte et la fenêtre sont-elles ouvertes ?</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Fermez la porte et la fenêtre.</li> </ul>   |

# Analyse du dysfonctionnement

| Phénomène                              | Éléments de contrôle   | Solution  |
|--|--|---|
| Des odeurs sont émises                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Y a-t-il une source d'odeur, comme des meubles ou des cigarettes, etc. ?</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Éliminez la source de l'odeur.</li><li>•</li></ul>  |
| Le climatiseur fonctionne anormalement | <ul style="list-style-type: none"><li>• Y a-t-il des interférences, comme la foudre, des appareils sans etc. ?</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Coupez l'alimentation, rebranchez-la, puis remettez l'équipement sous tension.</li></ul>  |
| Bruit « d'eau qui coule »              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Le climatiseur vient-il d'être mis sous ou hors tension ?</li></ul>                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ce bruit est celui du frigorigène circulant à l'intérieur de l'équipement, ce qui est totalement normal.</li></ul>  |
| Bruit de craquement                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Le climatiseur vient-il d'être mis sous ou hors tension ?</li></ul>                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ce bruit est celui du frottement provoqué par la dilatation et/ou contraction du panneau ou d'autres pièces à cause du changement de température.</li></ul> |

## Code d'erreur

- Lorsque le climatiseur est dans l'état anormal, le voyant de température sur l'unité intérieure clignote pour afficher le code d'erreur correspondant. Reportez-vous à la liste ci-dessous pour identifier le code d'erreur.



Le schéma des voyants ci-dessus n'est fourni qu'à titre informatif. Reportez-vous au produit réel pour découvrir les voyants réels et leur emplacement.

| Code d'erreur         | Dépannage   |
|-----------------------|---|
| E5/E6/E8/<br>U8/H3/H6 | Peut être éliminé en redémarrant l'équipement. Sinon, |
| C5/F0/F1/F2           | V   |

### Remarque :

Dans le cas d'autres codes d'erreur, contactez des professionnels d'entretien



### AVERTISSEMENT

- Lorsque le phénomène suivant intervient, mettez le climatiseur hors tension et débranchez immédiatement l'alimentation, puis contactez le revendeur ou des professionnels d'entretien qualifiés.
  - Le cordon d'alimentation surchauffe ou est endommagé.
  - Un son anormal est audible pendant le fonctionnement.
  - Le disjoncteur se déclenche fréquemment.
  - Le climatiseur émet une odeur de brûlé.
  - L'unité intérieure fuit.
- Ne réparez et ne remplacez pas le climatiseur vous-même.
- Si le climatiseur fonctionne dans des conditions anormales, cela peut provoquer un dysfonctionnement, un choc électrique ou un incendie.

# Utilisation sécurisé de fluide frigorigène inflammable

## Qualifications requises pour le personnel d'installation et d'entretien

- Tous les employés impliqués dans le système de climatisation doivent disposer des diplômes valides remis par l'autorité compétente et les nécessaires reconnues par le secteur pour intervenir sur le système de climatisation. Si d'autres techniciens sont nécessaires pour entretenir et réparer l'appareil, ceux-ci doivent être supervisés par la personne pour utiliser le
- Il ne peut être réparé qu'avec la méthode suggérée par le fabricant de l'équipement.

## Remarques d'installation

- Le climatiseur ne peut pas être utilisé dans une salle utilisant du feu (source de
- Il est interdit de percer ou brûler le tuyau de raccordement.
- Le climatiseur doit être installé dans une pièce plus grande que l'espace au sol minimum. L'espace au sol minimum apparaît sur la plaque signalétique ou dans le tableau a.
- Le test de fuite est obligatoire après l'installation.

Tableau 1- Surface au sol minimum (m<sup>2</sup>)

| Surface au sol minimum (m <sup>2</sup> ) | Charge (kg)         | ≤1,2 | 1,3  | 1,4  | 1,5  | 1,6 | 1,7  | 1,8  | 1,9  | 2    | 2,1  | 2,2  | 2,3  | 2,4  | 2,5  |
|--|---------------------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | Installation au sol | /    | 14,5 | 16,8 | 19,3 | 22  | 24,8 | 27,8 | 31   | 34,3 | 37,8 | 41,5 | 45,4 | 49,4 | 53,6 |
| Installation sur fenêtre                 | /                   | 5,2  | 6,1  | 7    | 7,9  | 8,9 | 10   | 11,2 | 12,4 | 13,6 | 15   | 16,3 | 17,8 | 19,3 |      |
| Installation murale                      | /                   | 1,6  | 1,9  | 2,1  | 2,4  | 2,8 | 3,1  | 3,4  | 3,8  | 4,2  | 4,6  | 5    | 5,5  | 6    |      |
| Installation au plafond                  | /                   | 1,1  | 1,3  | 1,4  | 1,6  | 1,8 | 2,1  | 2,3  | 2,6  | 2,8  | 3,1  | 3,4  | 3,7  | 4    |      |

## Remarques d'entretien

- si la zone d'entretien ou l'espace au sol répond aux exigences de la plaque signalétique.
  - Son fonctionnement n'est autorisé que dans des salles répondant aux exigences de la plaque signalétique.
- - L'état de ventilation continue doit être conservé pendant le processus de fonctionnement.
- si une source de ou une source d'incendie potentiel est présente dans la zone d'entretien.
  - Les nues sont interdites dans la zone d'entretien ; et le panneau « Interdit de fumer » doit être accroché.
- -

# Utilisation sécurisée de fluide frigorigène inflammable

## Soudure

- Si vous devez couper ou souder les tuyaux du système de fluide frigorigène lors du processus d'entretien, veuillez suivre les étapes suivantes :
  - a. Mettre l'unité hors tension et couper l'alimentation.
  - b. V
  - c. Aspirer.
  - d. Nettoyer l'unité avec du gaz N2.
  - e. Couper ou souder.
  - f. Se rendre au centre d'entretien pour la soudure.
- Le fluide frigorigène doit être recyclé dans la cuve de stockage spécialement conçue.
- S'assurer qu'il n'y a aucune flamme nue à proximité de la prise de la pompe à vide, et que la salle est correctement ventilée.


## Remplissage de fluide frigorigène

- Utiliser les appareils de remplissage de fluide frigorigène spécialement conçu pour R32. S'assurer que les différents types de fluide frigorigène ne se contaminent pas les uns les autres.
- La cuve de fluide frigorigène doit rester à la verticale pendant le remplissage du
- Coller l'étiquette sur le système une fois le remplissage achevé (ou non).
- Ne pas remplir excessivement.
- Une fois le remplissage terminé, contrôler l'unité à la recherche d'éventuelles fuites avant d'entreprendre tout fonctionnement en mode test ; un contrôle sup-

## Instructions de sécurité pour le transport et le stockage

- Veuillez utiliser le détecteur de gaz inflammable pour effectuer un contrôle avant de vider et d'ouvrir le récipient.
- Il est interdit de fumer et la présence d'une source de feu est également interdite.
- Conformité aux normes et lois locales.

# Schéma des dimensions d'installation

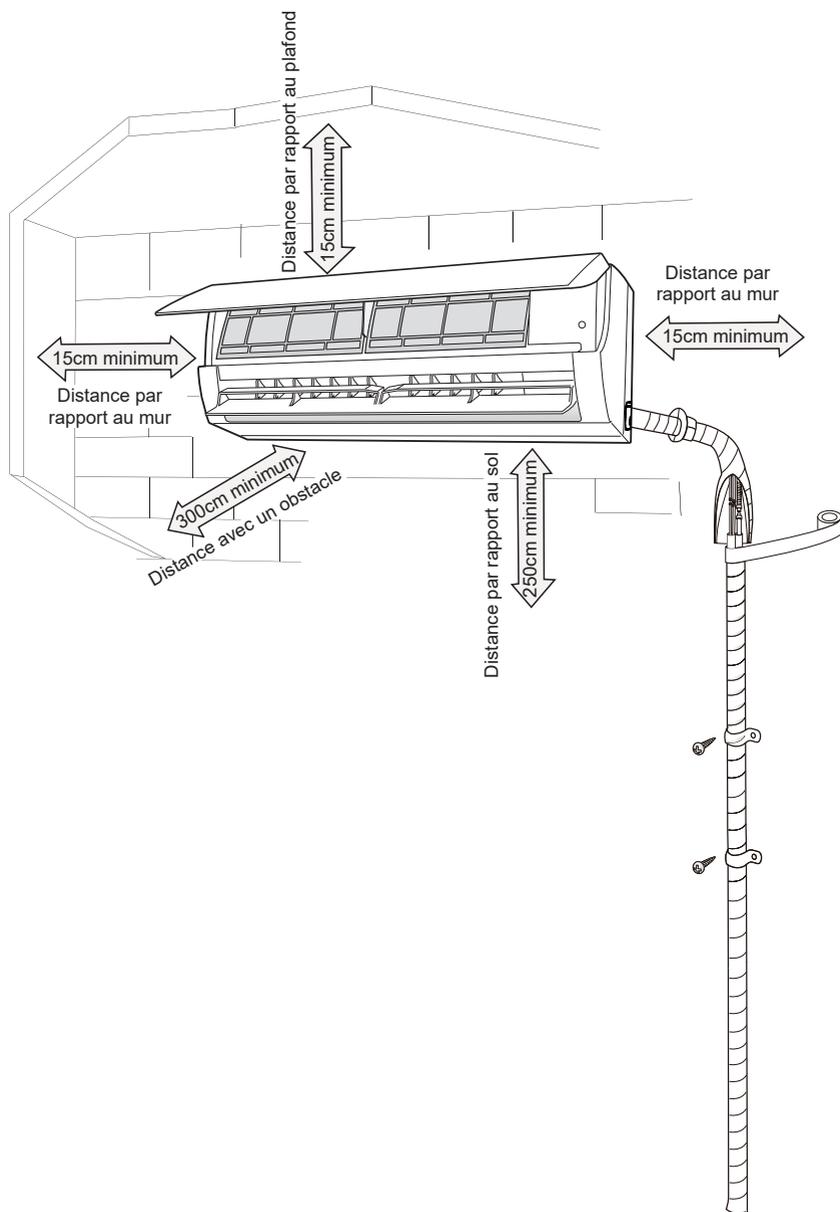

# Consignes de sécurité pour l'installation et le déplacement de l'unité

Pour garantir la sécurité, veuillez lire attentivement les consignes suivantes.

## Avertissement

- **Lors de l'installation ou du déplacement de l'unité, assurez-vous de tenir le circuit frigorifique exempt d'air ou de toute substance autre que le fluide frigorigène.**

Toute présence d'air ou d'autres substances dans le circuit de frigorigène provoque une augmentation de pression anormale ou la rupture du compresseur, pouvant entraîner des blessures.

- **Lors de l'installation ou du déplacement de l'unité, ne pas charger de fluide frigorigène qui ne respecte pas les caractéristiques de la plaque signalétique ou non adapté.**

Dans le cas contraire, cela risque de provoquer le fonctionnement anormal, des pannes, des dysfonctionnements mécaniques, voire même des accidents.

- **Lorsque le fluide frigorigène doit être recueilli durant le déplacement ou la réparation de l'unité, assurez-vous que l'unité fonctionne en mode climatisation. Ensuite, refermez complètement la vanne coté haute pression (vanne de liquide). Après 30 à 40 secondes, fermez complètement la vanne du côté de basse pression (vanne de gaz), arrêtez immédiatement l'unité et déconnectez l'alimentation. Veuillez noter que le temps de récupération du fluide frigorigène ne doit pas excéder 1 minute.**

Si la collecte du frigorigène prend trop de temps, l'air risque d'être aspiré et de causer une hausse de la pression ou la rupture du compresseur, entraînant des blessures.

- **Durant la collecte du fluide frigorigène, s'assurer que la vanne de liquide et la vanne de gaz sont complètement fermées et que l'alimentation est déconnectée avant de débrancher le tuyau de raccordement.**

Si le compresseur démarre lorsque la vanne est ouverte et le tuyau de raccordement pas encore connecté, l'air sera aspiré causant une hausse de pression ou la rupture du compresseur, et entraînant des blessures.

- **Lors de l'installation de l'unité, assurez-vous que le tuyau de raccordement est fermement raccordé avant que le compresseur ne commence à fonctionner.**

Si le compresseur démarre lorsque la vanne est ouverte et le tuyau de raccordement pas encore connecté, l'air sera aspiré causant une hausse de pression ou la rupture du compresseur, et entraînant des blessures.

- **L'installation de l'unité à un endroit où des fuites de gaz corrosifs et inflammables sont susceptibles de se produire est interdite.**

Des fuites de gaz autour de l'unité peuvent provoquer une explosion ou d'autres accidents.

- **Ne pas utiliser de cordons d'extension pour la connexion électrique. Si le câble électrique est trop long, veuillez contacter le centre d'entretien local agréé afin de demander un câble électrique approprié.**

De mauvais raccordements peuvent entraîner des décharges électriques ou un incendie.

- **Utilisez les types de câbles indiqués pour les branchements électriques entre les équipements intérieur et extérieur. Attacher fermement les câbles de sorte que leurs bornes ne soient soumises à aucune contrainte externe.**

Les câbles électriques présentant une capacité des bornes non sécurisées et peuvent provoquer des décharges électriques ou un incendie.

## Outils d'installation

|                        |                                   |                         |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1 Indicateur de niveau | 2 Tournevis                       | 3 Perceuse à percussion |
| 4 Tête de forage       | 5 Outil d'agrandissement de tuyau | 6 Clé dynamométrique    |
| 7 Clé à fourche        | 8 Coupe-tuyau                     | 9 Détecteur de fuite    |
| 10 Pompe à vide        | 11 Manomètre                      | 12 Multimètre           |
| 13 Clé à six pans      | 14 Mètre ruban                    |                         |

### Remarque :

- Contacter l'agent local pour la pose.
- N'utilisez pas de cordon d'alimentation non approuvé.

## Choix de l'emplacement d'installation

### Exigences de base

Poser l'unité sur les emplacements suivants peut provoquer un dysfonctionnement. Si c'est inévitable, veuillez consulter votre revendeur local :

1. Emplacements présentant de fortes sources de chaleur, de vapeurs, de gaz
2. Emplacements situés à proximité d'appareils haute fréquence (tels que des machines à souder, des équipements médicaux).
3. Emplacements situés près des zones côtières.
4. Emplacements dans des lieux où l'air contient de l'huile ou des vapeurs.
5. Endroits contenant du gaz sulfuré.
6. Autres emplacements présentant des particularités.
7. L'appareil ne doit pas être installé dans une buanderie.
8. L'installation sur structure instable ou mobile (telles qu'un camion) ou en milieu corrosif (tel qu'une usine chimique).

### Unité intérieure

1. Il ne doit y avoir aucun obstacle près de l'entrée d'air.
2. Choisir un emplacement où la condensation peut être évacuée facilement sans gêner personne.
3. Choisir un emplacement adapté pour raccorder l'unité extérieure et proche de la prise de courant.
4. Choisir un emplacement hors de portée des enfants.
5. L'emplacement doit pouvoir supporter le poids de l'unité intérieure et ne pas
6. L'appareil doit être installé à 2,5 m au-dessus du sol.
7. Ne pas installer l'unité intérieure directement au-dessus d'un appareil électrique.
8. V

# Exigences du branchement électrique

## Consignes de sécurité

1. Respecter les réglementations de sécurité électrique lors de l'installation de l'appareil.
2. Conformément aux normes de sécurité locales, utilisez un circuit d'alimentation et un disjoncteur approuvés.
3. Assurez-vous que l'alimentation correspond aux exigences du climatiseur. Une alimentation instable ou un câblage incorrect peuvent provoquer un dysfonctionnement. Veuillez installer des câbles d'alimentation corrects avant d'utiliser le climatiseur.
4. Branchez correctement le fil de phase, le fil de neutre et le fil de terre de la prise murale.
5. Assurez-vous de couper l'alimentation avant toute intervention électrique et de sécurité. Pour les modèles équipés de prise électrique, assurez-vous que la prise est à portée après l'installation.
6. Ne mettez pas sous tension avant la fin de l'installation.
7. Lorsque le câble d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, un agent agréé du fabricant ou toute autre personne nommément qualifiée par le fabricant, afin d'éviter un danger.
8. La température du circuit de fluide frigorigène est élevée, éloignez le câble d'interconnexion du tuyau en cuivre.
9. L'appareil doit être installé conformément aux normes de câblage nationales.

## Exigences de mise à la terre

1. Le climatiseur est un appareil électrique haut de gamme. Il doit être raccordé à la terre avec un dispositif spécialisé et par un professionnel. Assurez-vous qu'il est toujours correctement raccordé à la terre, sinon cela pourrait provoquer un choc électrique.
2. Le câble jaune-vert du climatiseur est un câble de raccordement à la terre, qui
3. La résistance de mise à la terre doit être conforme aux réglementations de sécurité électrique nationales.
4. L'appareil doit être positionné de manière à laisser la prise accessible.
5. Un interrupteur multi-polaire, doté d'un écart de contact d'au moins 3 mm sur

# Pose de l'unité intérieure

## Première étape : choix de l'emplacement de pose


### Étape deux : pose du cadre de montage mural

1. Accrocher le cadre de montage mural sur le mur ; le régler à l'aide du niveau tant qu'il se trouve dans sa position horizontale, puis marquer les  de des vis sur le mur.
2. Percer les  de  des vis dans le mur avec une perceuse à percussion (le diamètre de la tête de forage doit être identique à celui de la cheville à expansion en plastique), puis remplir les  avec les cheville à expansion en plastique.
3. Fixer le cadre de montage au mur avec des vis autotaraudeuses (ST4.2X25TA) puis  si le cadre est fermement posé en tirant dessus. Si les particules d'expansion plastiques sont desserrées, percer un autre  de  à proximité.


### Étape trois : ouvrir l'orifice de la tuyauterie

1. Choisir la position de  de la tuyauterie en fonction de la direction du tuyau de sortie.  de la tuyauterie doit être placé légèrement en dessous du cadre de montage mural, comme indiqué ci-dessous.

9 12

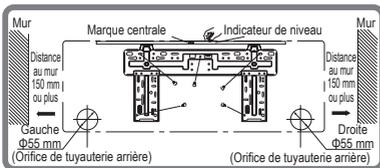

18 21

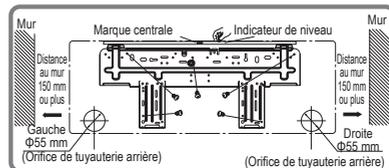


2. Ouvrir un  de tuyauterie d'un diamètre de  $\Phi 55$  ou  $\Phi 70$  dans la position du tuyau de sortie sélectionné. Pour faciliter l'évacuation, incliner légèrement l'ori-

# Pose de l'unité intérieure


## Remarque :

- Éviter l'exposition à la poussière et prendre les mesures de sécurité nécessaires lors de l'ouverture de
- Les particules d'expansion en plastique ne sont pas fournies et doivent être achetées dans le commerce.

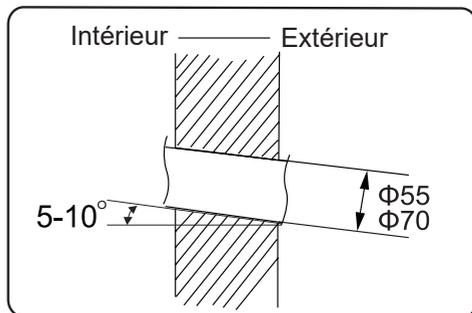


## Étape quatre : tuyau de sortie

1. La sortie du tuyau peut être positionnée à droite, du côté arrière droit, à gauche ou du côté arrière gauche.

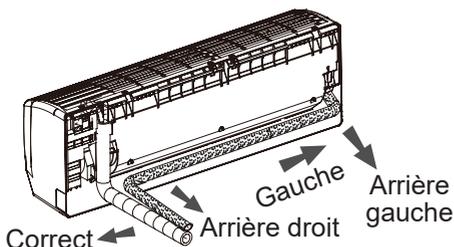


2. Une fois le côté de sortie du tuyau choisi, à droite ou à gauche, découper correspondant dans le panneau inférieur.

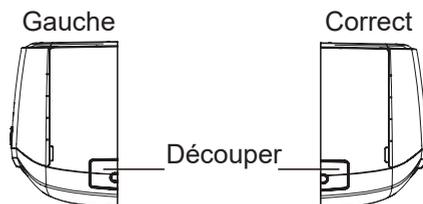

## Étape cinq : raccordement du tuyau de l'unité intérieure


1. Faire coïncider le joint du tuyau

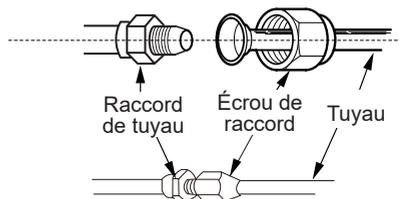

2. Présserrer l'écrou de raccord manuellement.


3. Régler la force de couple en se reportant à la suivante. Placer la clé à fourche sur le joint du tuyau et placer la clé dynamométrique sur l'écrou de raccord. Serrer l'écrou de raccord à l'aide de la clé dynamométrique.

# Pose de l'unité intérieure

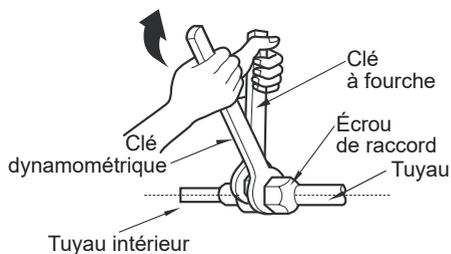



| Diamètre écrou hexagonal | Couple de serrage (Nm) |
|--------------------------|------------------------|
| Φ 6                      | 15~20                  |
| Φ 9.52                   | 30~40                  |
| Φ 12                     | 45~55                  |
| Φ 16                     | 60~65                  |
| Φ 19                     | 70~75                  |

4. Envelopper le tuyau intérieur et le joint du tuyau de raccordement avec de la gaine isolante, puis envelopper cette dernière avec du ruban.

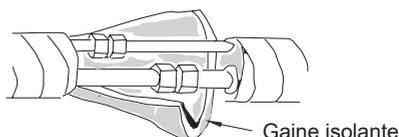


## Étape six : pose du tuyau d'évacuation

1. Raccorder le tuyau d'évacuation au tuyau de sortie de l'unité intérieure.
2. Attacher le joint avec du ruban.

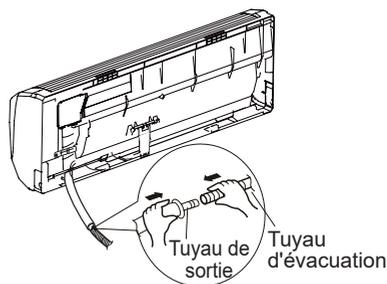


### Remarque :

- Ajouter de la gaine isolante au tuyau d'évacuation de l'unité intérieure d'éviter la condensation.
- Les particules d'expansion plastiques ne sont pas fournies.

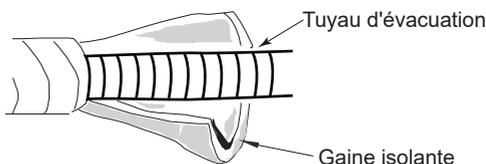


## Étape sept : raccordement du câble de l'unité intérieure

1. Ouvrir le panneau, retirer la vis du cache des câbles et retirer le cache.

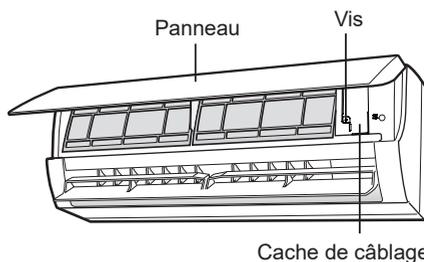


# Pose de l'unité intérieure

2. Faire passer le câble de raccordement de l'alimentation à travers l'orifice de passage de câble à l'arrière de l'unité intérieure et le tirer par l'avant.

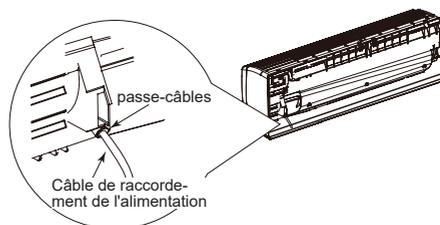

3. Retirer le clip du câble ; brancher le câble de raccordement de l'alimentation au boîtier de raccordement en fonction de sa couleur ; serrer les vis puis le câble de raccordement de l'alimentation avec son clip.

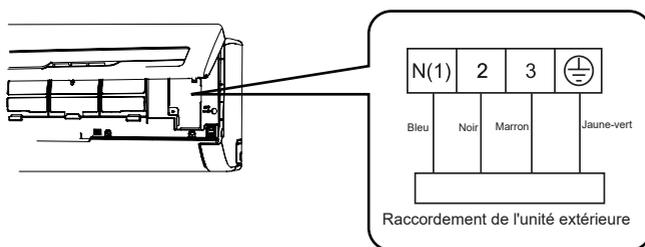

Remarque : le diagramme de câblage est donné à titre indicatif, veuillez vous reporter au diagramme réel.

4. Reposer le cache des câbles et serrer les vis.
5. Reposer le panneau.


## Remarque :

- Tous les câbles des unités intérieure et extérieure doivent être branchés par un professionnel.
- Si la longueur du câble d'alimentation est insuffisante, veuillez contacter le fournisseur pour en obtenir un nouveau. Évitez de rallonger le câble vous-même.
- Dans le cas d'un climatiseur doté d'une prise, celle-ci doit être accessible une fois l'installation achevée.
- Dans le cas d'un climatiseur dépourvu de prise, un disjoncteur doit être installé sur la ligne. Le disjoncteur à l'air libre doit être multipolaire et doté d'un écart de contact d'au moins 3 mm sur tous les pôles.


# Pose de l'unité intérieure

## Étape huit : fixation du tuyau

1. Attacher le tuyau de raccordement, le câble d'alimentation et le tuyau d'évacuation avec le ruban.

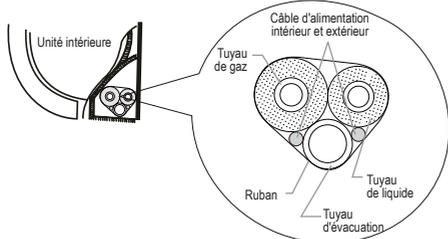

2. Réserver une certaine longueur de tuyau d'évacuation et de câble d'alimentation pour la pose au moment de leur Lors de leur à un certain degré, séparer le câble d'alimentation intérieure puis le tuyau d'évacuation.

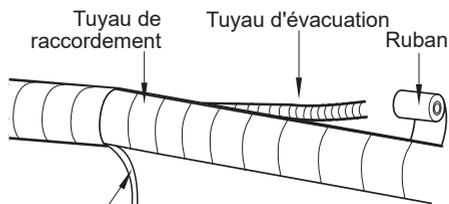

Câble d'alimentation intérieure



3. Les attacher de manière uniforme.
4. Les tuyaux de gaz et de liquide doivent être attachés séparément à leur extrémité.

### Remarque :

- Les câbles d'alimentation et de commande ne doivent pas se croiser ni être entremêlés.
- Le tuyau d'évacuation doit être

## Étape neuf : fixation de l'unité intérieure

1. Placer les tuyaux de dans la conduite murale puis les faire passer dans
2. Accrocher l'unité intérieure sur le cadre de montage mural.
3. Combler l'espace entre les tuyaux et du mur avec du caoutchouc de scellement.
4. Fixer la conduite murale.
- 5.

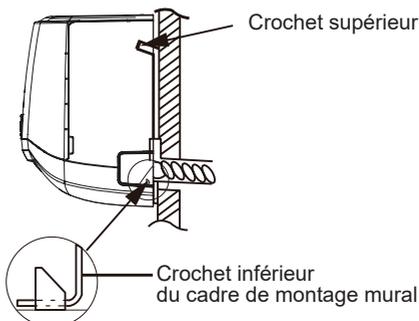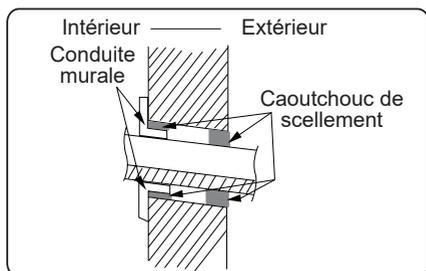

Remarque :

-

# Inspection après installation

| Points à vérifier  | Possible dysfonctionnement  |
|--|---|
| L'unité a-t-elle été solidement posée ?  | L'unité pourrait chuter, se balancer ou émettre du bruit.                                 |
| Avez-vous procédé au test de fuite de frigorigène ?  | Cela peut entraîner une de la climatisation/du chauffage.                                 |
| L'isolation thermique de la conduite est-elle ?  | Cela pourrait causer de la condensation et des ruissellements d'eau.                      |
| L'eau s'évacue-t-elle bien ?   | Cela pourrait causer de la condensation et des ruissellements d'eau.                      |
| La tension d'alimentation est-elle conforme à la tension indiquée sur la plaque signalétique ? | Cela pourrait causer un dysfonctionnement ou endommager les pièces.                       |
| Le câblage électrique et les canalisations sont-ils posés correctement ?                       | Cela pourrait causer un dysfonctionnement ou endommager les pièces.                       |
| L'unité est-elle raccordée à la terre de manière sécurisée ?                                   | Cela pourrait entraîner des fuites électriques.   |
| Le câble d'alimentation est-il conforme aux ?  | Cela pourrait causer un dysfonctionnement ou endommager les pièces.                       |
| L'entrée et la sortie d'air sont-elles obstruées ?   | Cela peut entraîner une de la climatisation/du chauffage.                                 |
| La poussière et les déchets produits durant la pose ont-ils été éliminés ?                     | Cela pourrait causer un dysfonctionnement ou endommager les pièces.                       |
| Les vannes de gaz et de liquide sont-elles complètement ouvertes ?                             | Cela peut entraîner une de la climatisation/du chauffage.                                 |
| L'entrée et la sortie de de la tuyauterie sont-elles couvertes ?                               | Cela peut entraîner une de la climatisation (du chauffage) ou gaspiller de l'électricité. |

## Test de fonctionnement

### 1. Préparation du test de fonctionnement

- Le client accepte le climatiseur.
- client les remarques importantes concernant le climatiseur.

### 2. Méthode du test de fonctionnement

- Brancher l'alimentation et appuyer sur la touche « ON/OFF » de la télécommande pour lancer le fonctionnement.
- Appuyer sur la touche MODE pour sélectionner AUTO, COOL, DRY, FAN et HEAT
- Si la température ambiante est inférieure à 16 °C, le climatiseur n'active pas la climatisation.

# daitsu



Gamme Daitsu distribuée par :  
Optimea  
16 rue du Moulin des bruyères  
92400 Courbevoie  
[www.optimea-france.fr](http://www.optimea-france.fr)