
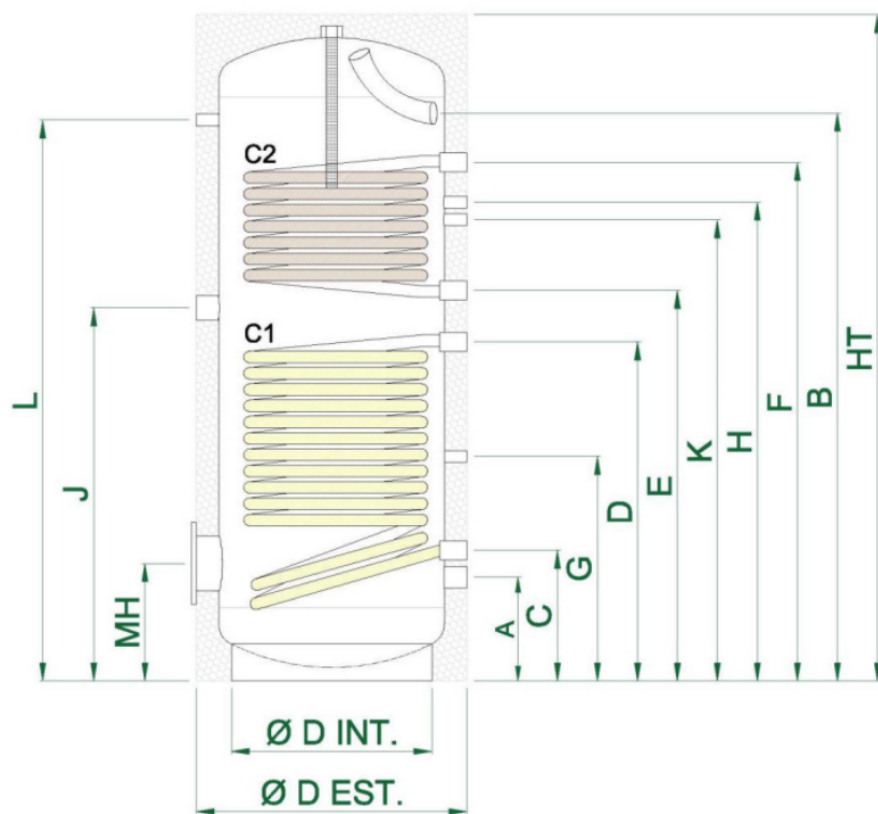


	CESI 200
Volume (L)	200
Capacité du réservoir (L)	187
Poids (M)	88
Isolation (mm)	50
Surface de l'échangeur C1 / C2 (ma)	0,85/0,62
Capacité de l'échangeur C1 / C2 (L)	5,1/3,8
Puissance de l'échangeur (60-80°C) C1 / C2 (KW)	26/16
Débit de l'échangeur (60- 80°C) C1 / C2 (Lftl)	639/393
Déperdition de chaleur dt45k (kWh)	1,5
Température maximale d'utilisation (°C)	95
Pression nominale de stockage (bar)	10
Pression nominale de l'échangeur de chaleur (bar)	6
Valeur nI C1 / C2 ([-])	4,0/0,8
Bride (H)	0180
Entrée d'eau sanitaire (H)	FI-
Sortie d'eau sanitaire (H)	F1"
Sortie du serpentin : Inf. / Sup. (H)	FI-
Entrée du serpentin : Inf. / Sup. (H)	FI-
Puisard 1 et puisard 2 (H)	F1/2"
Résistance électrique (H)	F1 1/2-
Recyclage d'ecs (H)	F3/4"
Thermomètre (H)	F1/2"
Diamètre extérieur (mm)	Ø600
Diamètre intérieur (mm)	Ø500
Hauteur de stockage HT (mm)	1230
Bride MH (mm)	287
Entrée d'eau froide sanitaire A (mm)	242
Sortie d'eau chaude sanitaire B (mm)	982
Sortie de l'échangeur inférieur C (mm)	242
Entrée de l'échangeur inférieur D (mm)	602
Sortie de l'échangeur supérieur E (mm)	712
Entrée de l'échangeur supérieur F (mm)	982
Puisard porte-sonde 1 g (mm)	422
Puisard porte-sonde 2 h (mm)	847
Résistance électrique j (mm)	657
Recyclage sanitaire k (mm)	735
Thermomètre l (mm)	982


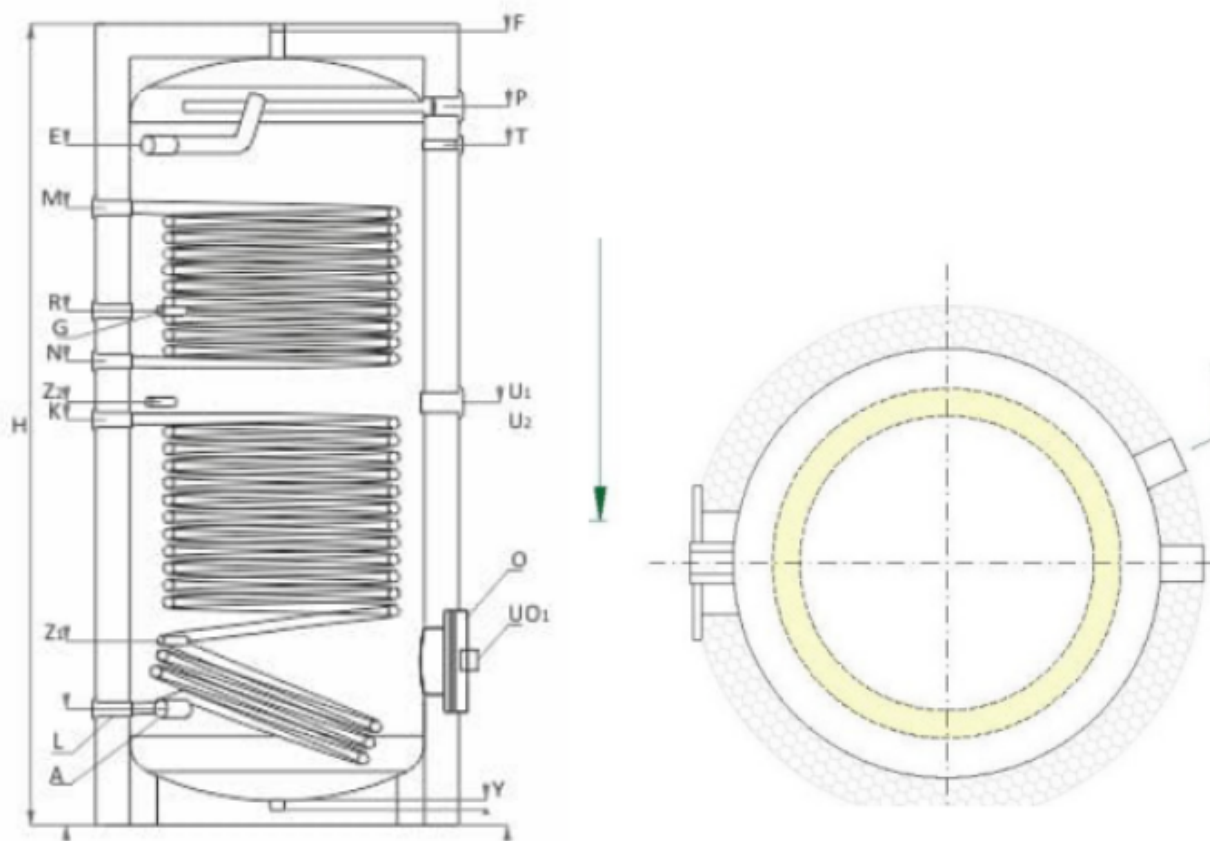


CESI 200

Quantité

CAPTEUR SOLAIRE PLAN VITRE KSF-D25	1
BALLON SOLAIRE BRR-ZN 200	1
RACCORD INTERCEPTION 3/4"	1
PORTE-SONDE DE TEMPERATURE	2
MITIGEUR TERMOS. 3/4" 35°-55°	1
GLYCOLE ANTIGEL PREMISC THSOL-28 10L	1
STATION SOLAIRE M12-7	1
REGULATION SOLAIRE PB 404	1
BUSSELE DE RENFORCEMENT TUBE CUIVRE 22X01mm	4
BOUCHON LAITON D22	2
RACCORD A EVENT MANUEL 3/4Mx22	1
RACCORD A OLIVE 3/4Mx22	1
VASE D'EXPANSION SOLAIRE ESOL 18L	1
JOINT 3/4" POUR TICHELMANN	4
RESISTANCE ELECTRIQUE 3.0 kW	1
SET FIXATION BASE VIS 1 capt	1

	CESI 300
Volume (L)	300
Capacité du réservoir (L)	283
Poids (M)	121
Isolation (mm)	50
Surface de l'échangeur C1 / C2 (ma)	1,27/0,85
Capacité de l'échangeur C1 / C2 (L)	7,6/5,1
Puissance de l'échangeur (60-80°C) C1 / C2 (KW)	34/26
Débit de l'échangeur (60- 80°C) C1 / C2 (Lftl)	835/639
Déperdition de chaleur dt45k (kWh)	1,7
Température maximale d'utilisation (°C)	95
Pression nominale de stockage (bar)	10
Pression nominale de l'échangeur de chaleur (bar)	6
Valeur nI C1 / C2 ([-])	8,2/2,5
Bride (H)	0180
Entrée d'eau sanitaire (H)	FI1
Sortie d'eau sanitaire (H)	FI'
Sortie du serpentin : Inf. / Sup. (H)	FI1
Entrée du serpentin : Inf. / Sup. (H)	FI1
Puisard 1 et puisard 2 (H)	F 1/2-
Résistance électrique (H)	F 1 1g-
Recyclage d'ecs (H)	F 3/4-
Thermomètre (H)	F1/2-
Diamètre extérieur (mm)	Ø600
Diamètre intérieur (mm)	Ø500
Hauteur de stockage (mm)	1760
Bride MH (mm)	287
Entrée d'eau froide sanitaire A (mm)	242
Sortie d'eau chaude sanitaire B (mm)	1512
Sortie de l'échangeur inférieur C (mm)	242
Entrée de l'échangeur inférieur D (mm)	782
Sortie de l'échangeur supérieur E (mm)	942
Entrée de l'échangeur supérieur F (mm)	1302
Puisard porte-sonde 1 g (mm)	512
Puisard porte-sonde 2 h (mm)	1122
Résistance électrique j (mm)	862
Recyclage sanitaire k (mm)	1088
Thermomètre l (mm)	1512

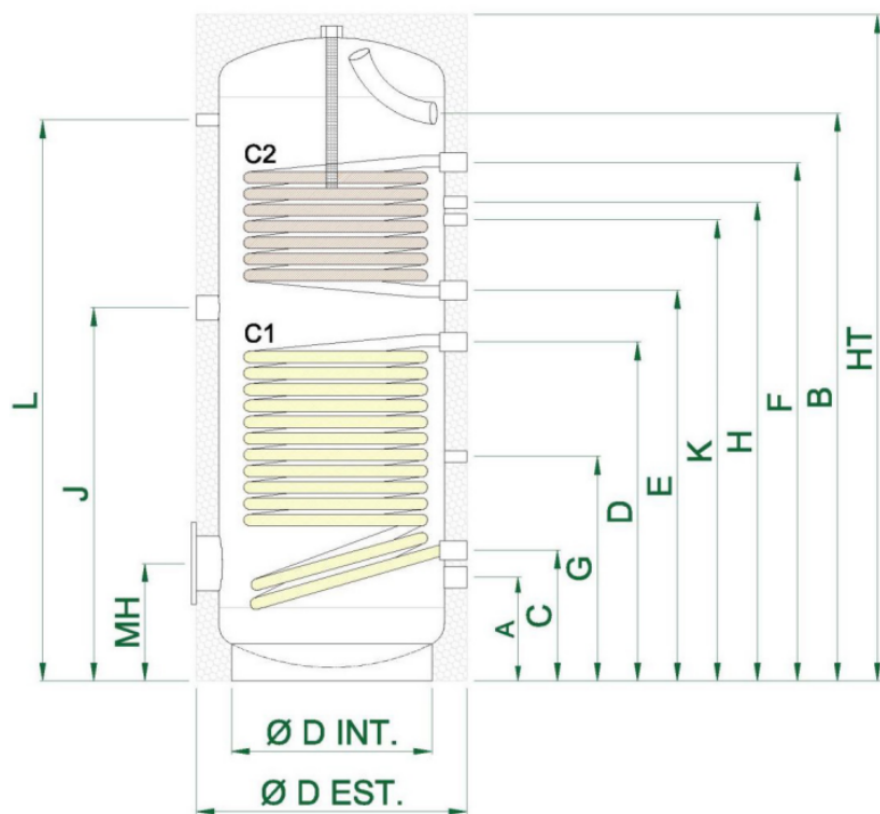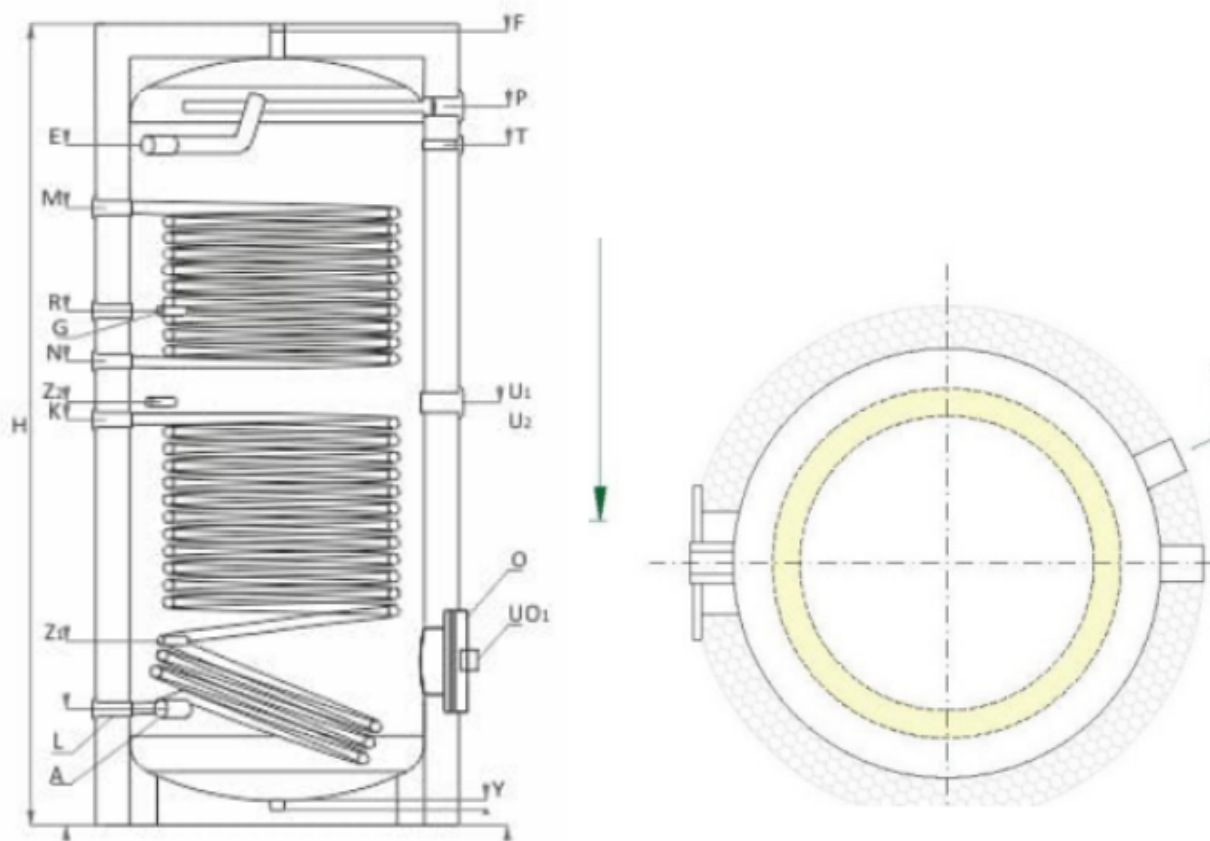

CESI 300

Quantité

CAPTEUR SOLAIRE PLAN VITRE KSF-D25	2
BALLON SOLAIRE BRR-ZN 300	1
RACCORD INTERCEPTION 3/4"	1
PORTE-SONDE DE TEMPERATURE	2
MITIGEUR TERMOS. 3/4 35°-55°	1
GLYCOLE ANTIGEL PREMISC THSOL-28 20L	1
STATION SOLAIRE M12-7	1
REGULATION SOLAIRE PB 404	1
BUSSOLE DE RENFORCEMENT TUBE CUIVRE 22X01mm	8
VASE D'EXPANSION SOLAIRE ESOL 24L	1
BOUCHON LAITON D22	2
RACCORD A EVENT MANUEL 3/4Mx22	1
RACCORD A OLIVE 3/4Mx22	1
JOINT 3/4" POUR TICHELMANN	4
RACCORD BRANCHEMENT F/F 22X22	2
RESISTANCE ELECTRIQUE 3.0 kW	1
SET FIXATION BASE VIS 1 capt.	1
SET FIXATION PLUS VIS extens. +1	1